


Kurzanleitung Ei450


1

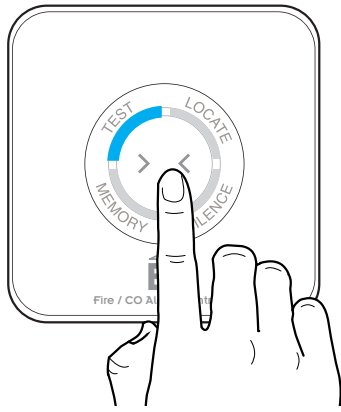

Im Normalbetrieb steht Ihnen die TEST-Funktion zur Verfügung. Durch Drücken des zentralen Knopfes (bis TEST blau leuchtet) wird ein Testalarm-Signal an allen mit diesem Gerät vernetzten Meldern ausgelöst. Wenn Sie den Knopf wieder loslassen, wird der Testalarm beendet.


2

Ablauf im Alarmfall

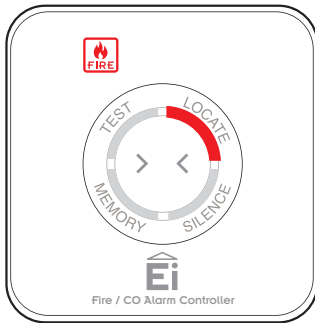


Im Alarmfall können Sie die Funktion ORTUNG einsetzen. Durch Betätigen des Knopfes wechselt das Leuchtsegment von rot auf blau. Nun werden alle vernetzten Melder stumm geschaltet, bis auf denjenigen, der das Alarmsignal als erstes ausgesendet hat. Der auslösende Melder kann jetzt lokalisiert werden.

3

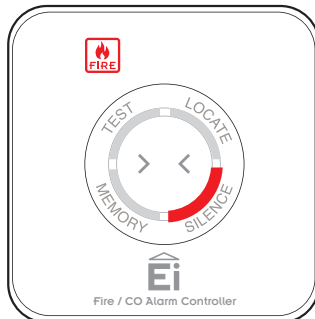

Nachdem Sie den auslösenden Melder geortet haben, können Sie ihn mit einem Knopfdruck für 10 Minuten STUMM schalten. Die Stummschaltung kann erst nach der ORTUNG erfolgen. Warten Sie, bis das Leuchtsegment rot blinkt und drücken Sie dann den Knopf. Danach wechselt die Farbe von rot auf blau. Die Melder verstummen nacheinander. Dies kann einige Sekunden dauern.

4

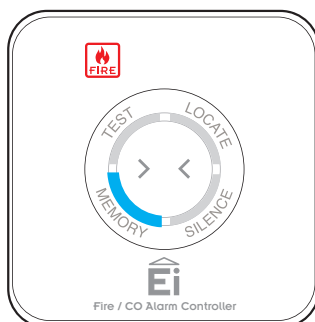

Zusätzlich steht Ihnen eine SPEICHER-Funktion zur Verfügung. Sie zeigt Ihnen z.B. einen unerwünschten Alarm während Abwesenheit an. Zum Abrufen des Speichers drücken Sie den Knopf, woraufhin das entsprechende Leuchtsegment SPEICHER blau und das Feuer- oder Kohlenmonoxid-Symbol oben abwechselnd blinken. Gleichzeitig gibt der auslösende Warnmelder mehrmals hintereinander ein kurzes Signal aus.

Ab hier wie oben beschrieben