




## Mode d'emploi pour le montage des postes-incendie, série 3000

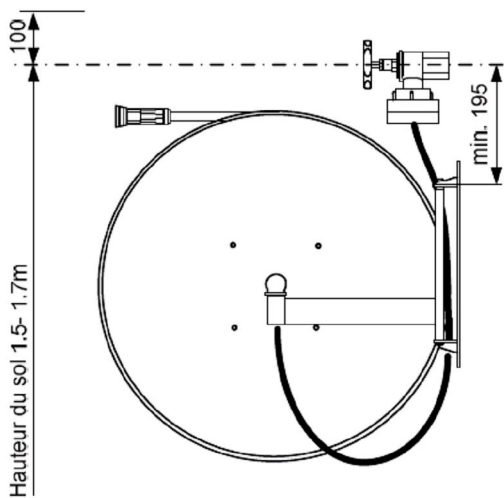

Montage sur la paroi latérale





\* Montage sur la paroi arrière

Ruhedruck vor dem Wasserlöschposten:

Pression d'eau statique en avant le post incendie:  
min. 3 bar, débit min.16 Liter, max. 8 bar



Support mural

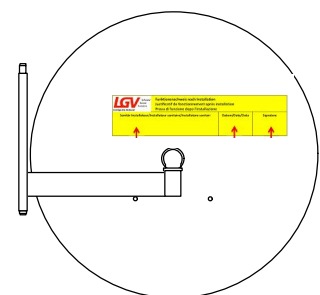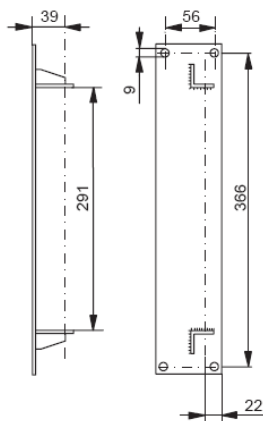

1. Montage de la vanne (voir point 2).
2. Contrôler le diamètre du dévidoir et positionner le support de fixation correspondant sur le côté de la conduite d'alimentation (vanne) et le fixer à la paroi. Il est possible de le fixer sur le côté de la niche.
3. Suspendre le dévidoir, ajuster la longueur du tuyau intermédiaire et le raccorder. Le pivotage du dévidoir doit se effectuer sans problème.
4. Mettre l'installation sous pression. Contrôler l'étanchéité de la vanne, du dévidoir, du tuyau intermédiaire et de la lance.
5. Fermer la vanne et vidanger le tuyau. Ne jamais laisser le poste d'incendie sous pression.
6. L'autocollant jaune (LGV) remplir et apposer sur le dévidoir.

Modèle	Tuyau L    Ø	Dévidoir Ø	Profondeur du dévidoir	Distance entre les disques	Niche murale B x H x T
3030	30 m 19/27 mm	600 mm	150 mm	110 mm	700 x 850 x 170 mm
3040	40 m 19/27 mm	600 mm	190 mm	150 mm	700 x 850 x 210 mm

\* Profondeur +20 mm = 190 resp. 230 mm