



Mode d'emploi pour le montage des postes-incendie, série 7000

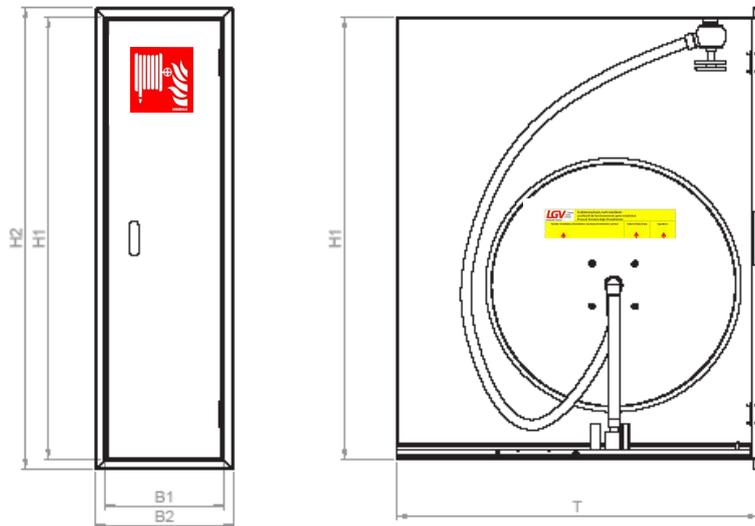

Pression d'eau statique en avant le post incendie:
min. 3 bar, débit min.16 Liter, max. 8 bar.

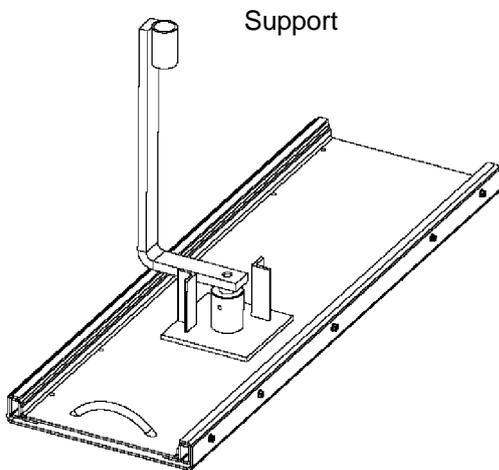

1. Positionner la vanne. (Regardez à page derrière). Poignée accessible bien. Hauteur 1.7m du sol. Respecter, le tuyau intermédiaire. Contrôler l'utilisation.

2. Montage de l'armoire encastrée. Positionner et ajuster l'armoire dans la niche. Contrôler les portes. En cas de disproportion des battants, ajuster l'armoire avec des appuis à l'arrière et sous l'armoire. Ensuite cimenter l'armoire sur toutes les côtes.

3. Montage de la vanne (voir point 1)

4. Suspendre le dévidoir, ajuster la longueur du tuyau intermédiaire et le raccorder. Le pivotage du dévidoir doit se effectuer sans problème.

5. Mettre l'installation sous pression. Contrôler l'étanchéité de la vanne, du dévidoir, du tuyau intermédiaire et de la lance.



6. Fermer la vanne et vidanger le tuyau
Ne jamais laisser le poste d'incendie sous pression

7. Apposer l'étiquette avec le symbole sur la porte. Le autocollant jaune (LGV) remplir et apposer sur le dévidoir.



| Modèle | Tuyau L ø | Dévidoir ø | Dim. de l'armoire B1 x H1 x T | Niche murale B x H x T | Dim. du châssis B2 x H2 |
|---------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 7030 AP | 30 m 16/24 mm | 500 mm | 350 x 910 x 820 mm | | |
| 7030 UP | 30 m 16/24 mm | 500 mm | 300 x 910 x 820 mm | 320 x 930 x 820 mm | 350 x 960 mm |
| 7040 AP | 40 m 19/27 mm | 600 mm | 350 x 910 x 820 mm | | |
| 7040 UP | 40 m 19/27 mm | 600 mm | 300 x 910 x 820 mm | 320 x 930 x 820 mm | 350 x 960 mm |

4.4.2

FH muss von vorne gut erreichbar sein; ca. 120mm von der Frontseite.
Anschluss nach rechts abdrehen.

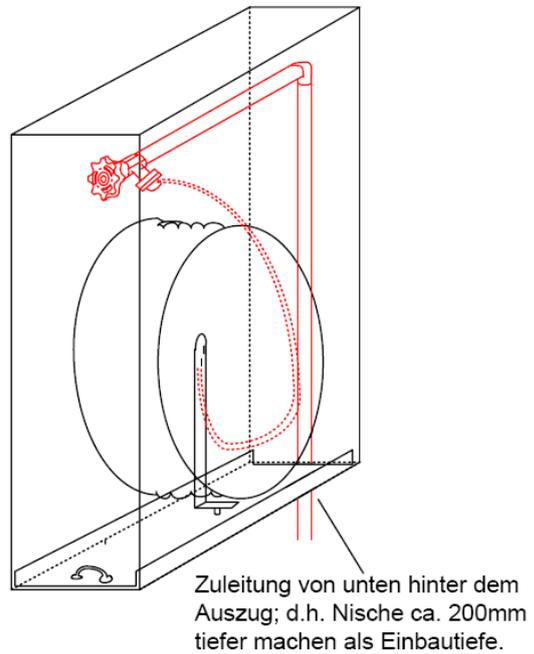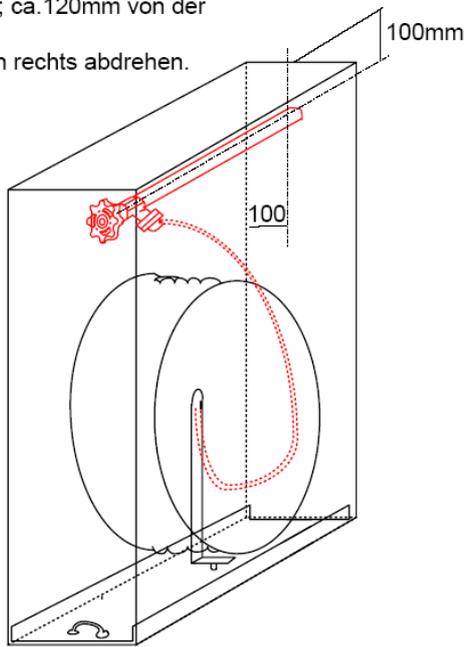

FH muss von vorne gut erreichbar sein; ca. 120mm von der Frontseite.

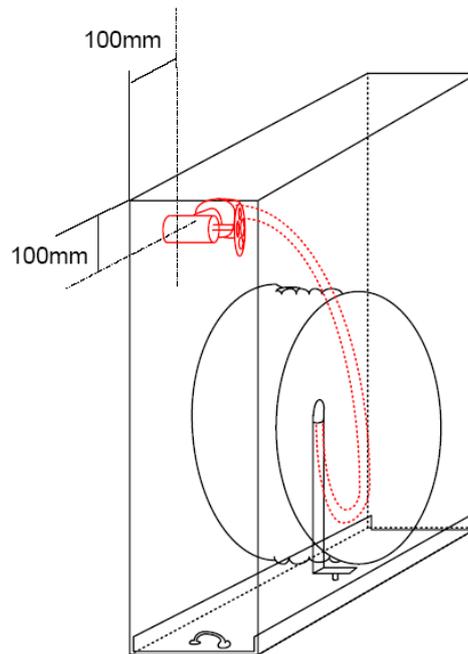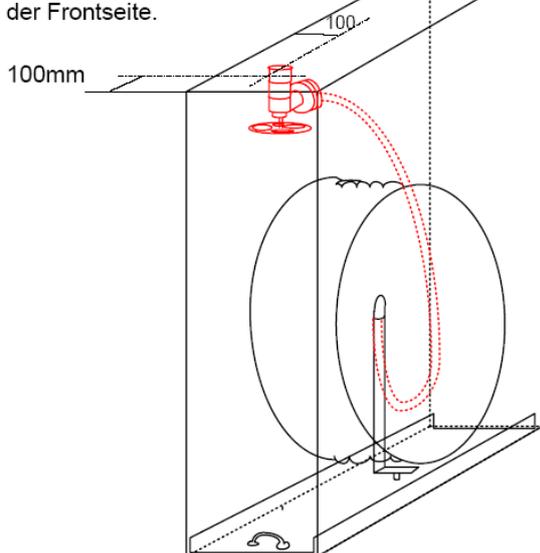

**Zuleitung / Position Feuerhahn
Modell 6000, 7000 und 8000**

Datum: 03.08.2009

Bearbeitung:
Daniel Christen
Abt. Wandhydranten
MINIMAX AG

S. 1/1