
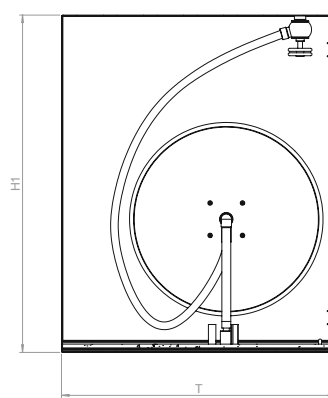


MINIMAX

Wandhydrant Modell 7000

Mit Schrank, ohne Platz für Feuerlöscher

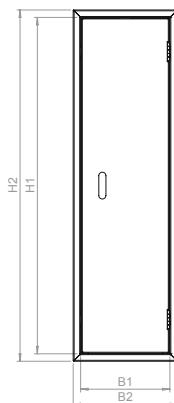

Ruhedruck vor dem Nasslöschposten:
min. 3 bar Leistung
min. 16 Liter
(max. zulässiger Betriebsdruck 12 bar)

Modell	Schlauch L Ø	Haspel Ø	Kastenmasse B1 x H1 x T	Nischenmasse B x H x T	Zargenmasse B2 x H2
7030 AP	30 m 16/24 mm	500 mm	350 x 910 x 820 mm		
7030 UP	30 m 16/24 mm	500 mm	300 x 910 x 820 mm	320 x 930 x 820 mm	350 x 960 mm
7040 AP	40 m 19/27 mm	600 mm	350 x 910 x 820 mm		
7040 UP	40 m 19/27 mm	600 mm	300 x 910 x 820 mm	320 x 930 x 820 mm	350 x 960 mm

Falls Sie bauseitig eine Türverkleidung planen, fragen Sie uns bitte nach der Auszugslänge.
Das Modell 7000 ist nur in geringen Mengen verfügbar. Lieferfrist: 6–8 Wochen.

Produktbeschreibung

MINIMAX Wandhydrant Modell 7030

Stahlschrank, grundiert, zur Auf- oder Unterputzmontage. Ausziehbarer und ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet, samt 30 Meter Hochdruckgummischlauch Ø 16/24 mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse, abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 1¼" mit Storz- oder Raccordanschluss und Verbindungsschlauch, Standardbeschilderung (Piktogramm auf Klebefolie).

Kastenmasse: 300/350 x 910 x 820 mm


MINIMAX Wandhydrant Modell 7040

Stahlschrank, grundiert, zur Auf- oder Unterputzmontage. Ausziehbarer und ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet, samt 40 Meter Hochdruckgummischlauch Ø 19/27 mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse, abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 1¼" mit Storz- oder Raccordanschluss und Verbindungsschlauch, Standardbeschilderung (Piktogramm auf Klebefolie).


Kastenmasse: 300/350 x 910 x 820 mm

Nach Vorschrift der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) darf die Schlauchlänge nicht mehr als 40 m betragen. Der Feuerhahn mindestens 1¼".


Mögliche Positionen für den Feuerhahn

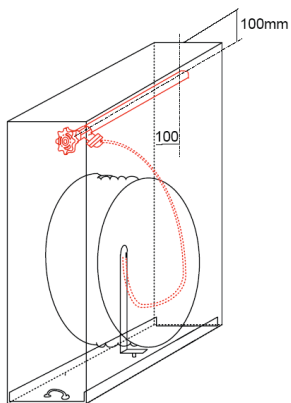


Feuerhahn muss von vorne gut erreichbar sein; ca. 120 mm von der Frontseite.
Anschluss nach rechts abdrehen.

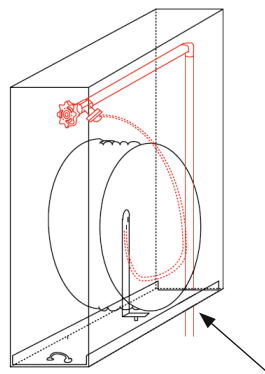


Zuleitung von unten hinter dem Auszug, d. h. Nische ca. 200 mm tiefer machen als Einbautiefe.

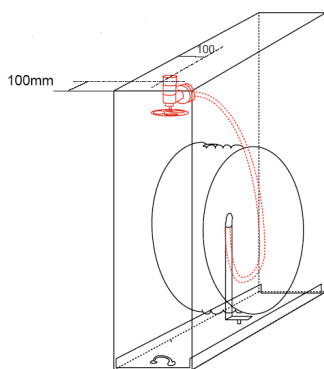

Feuerhahn muss von vorne gut erreichbar sein; ca. 120 mm von der Frontseite.

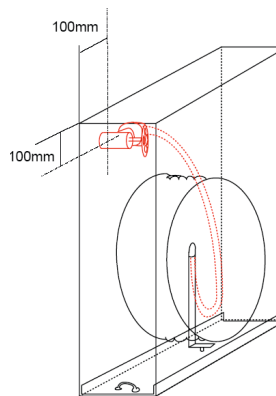

Details Auszugsvorrichtung

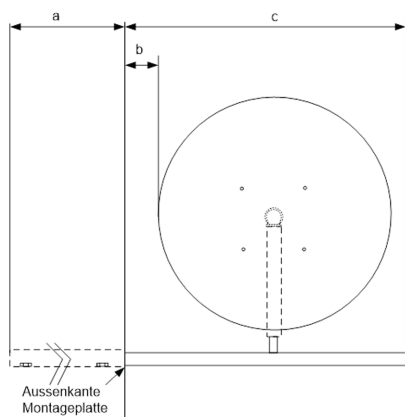

800-er Schiene und 40 m Haspel $\varnothing$ 580 mm

a = 810 mm

b = 60 mm

c = 660 mm

a = Einbautiefe

b = Abstand Haspel / Aussenkante Montageplatte

c = Auszugslänge Schiene